

Patch panel, Kategorie 6_A , 24xRJ45/s

KÓD: KEP-C6A-S-10G




10
GigabitCat.6_A
Interoperable500
MHz

vlastnosti

- osazený 24 keystone moduly KEJ-C6A-S-10G
- určený pro montáž do 19" rozvaděčů
- integrovaný zadní kabelový management
- stahovací pásky k uchycení kabelů (24ks)
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (4ks)
- uzemňovací šroub s podložkou (1ks)

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T
- IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM
- širokopásmové digitální aplikace s nízkým BER
- multimediální přenosy, například digitální a analogové video, a hlasové služby

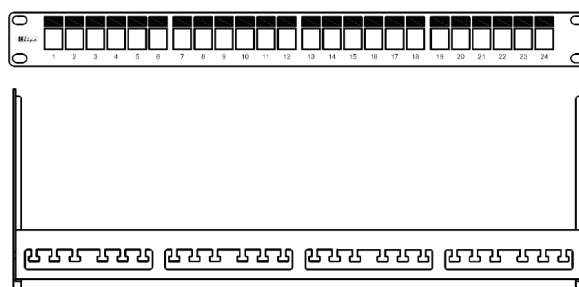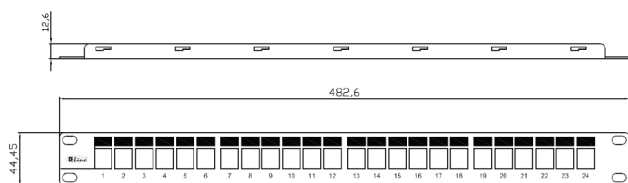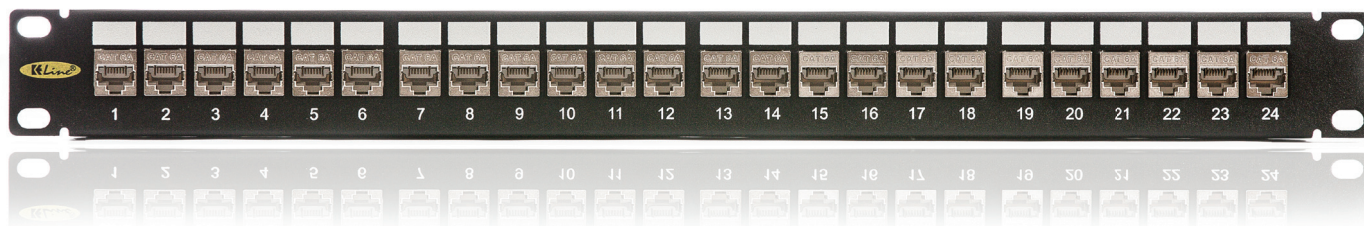

konstrukce


Výška	1U (44,5 mm)	
Šířka	19" (482,6 mm)	
Hloubka (včetně kabelového managementu)	152 mm	
Materiál	přední čelo	ocel
	zadní část	poniklovaná ocel s antikorozní úpravou
Barva	černá RAL9005	
Povrch	strukturovaný, matný	

mechanické vlastnosti keystone modulu KEJ-C6A-S-10G


Poznámka: všechny detailní informace naleznete v produktovém listu keystone modulu KEJ-C6A-S-10G

Vhodný pro montáž na	kabely s plným jádrem	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
	kabely s lankovým jádrem	od AWG 26/7 do AWG 24/7
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 50 μ zlata	
Cykly zapojení / rozpojení	min. 750	
Teplotní rozsah	při provozu	-40°C až +70°C
	při instalaci	-10°C až +60°C
IDC reterminace	min.20	

typický PS ANEXT

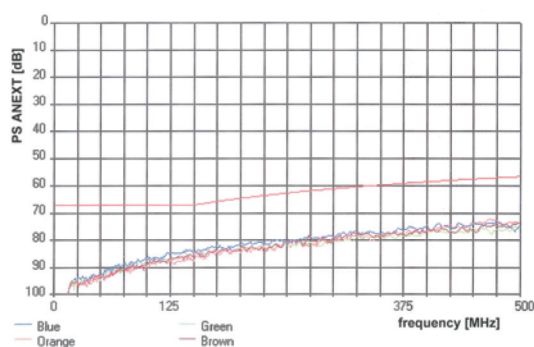

typický PS AFEXT

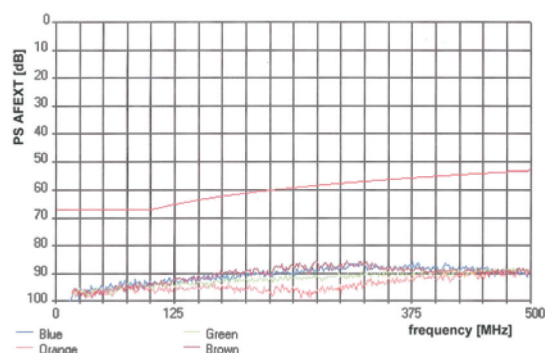

související produkty

KÓD: KEJ-C6A-S-10G	Keystone modul, Kategorie 6 _A , RJ45/s
KÓD: 601140-AP + KEJ-C6A-S-10G(2)	Zásuvka Modulo50, Kategorie 6 _A , 2xRJ45/s
KÓD: 601120-UP + KEJ-C6A-S-10G(2)	Zásuvka Modulo45, Kategorie 6 _A , 2xRJ45/s
KÓD: KE500S23/1E	Kabel STP 4x2xAWG23, Kategorie 6 _A , 500 MHz, LSOH
KÓD: KE1200HS23	Kabel S/FTP 4x2xAWG23, Kategorie 7 _A , 1200 MHz, LSOH
KÓD: KEL-C6A-P-xxx	Patch kabel STP, Kategorie 6 _A , LSOH



Tento produkt je certifikován na komponentové úrovni v mezinárodních nezávislých laboratořích DELTA na základě ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), IEC 61156-5:2009 (Ed. 2.0), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 amendment A1:2010, prEN 50288-10-1:2010, ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC 60332-1-1:2004, IEC 60332-1-2:2004.
Originál certifikátu je možné získat přímo z webové stránky zkušební pomocí QR kódu.



Sériová výroba tohoto produktu se realizuje pod dohledem laboratoří DELTA.